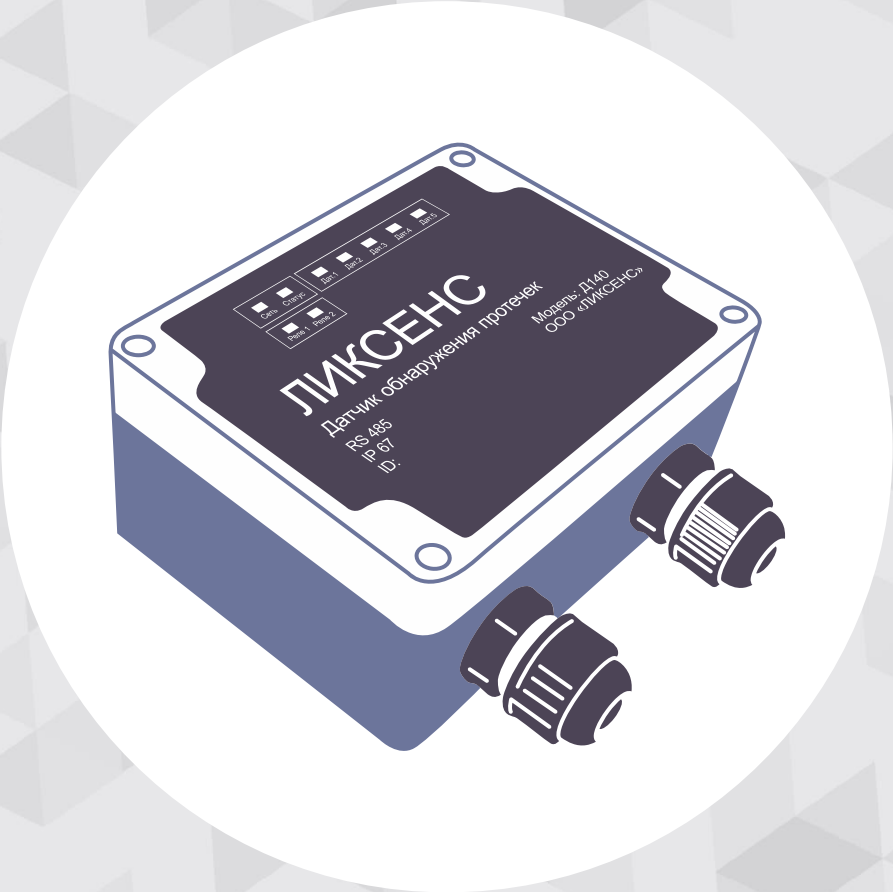

ЛИКСЕНС

Системы раннего обнаружения протечки

Фиксация протечки в течение нескольких **секунд!**

вода/пар

кислоты

углеводороды

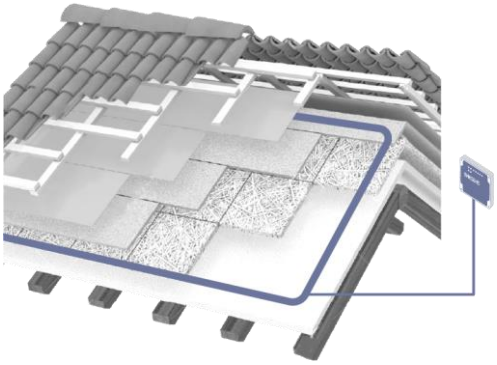

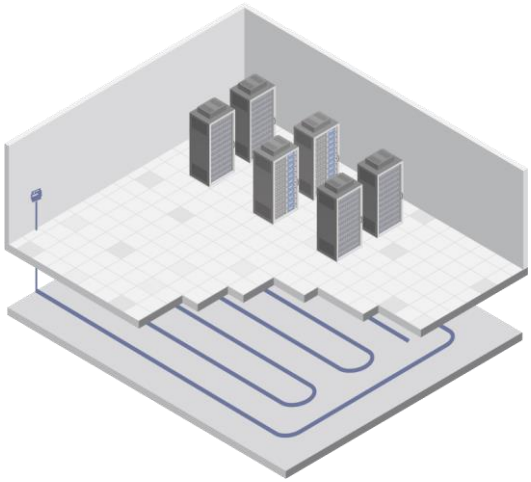

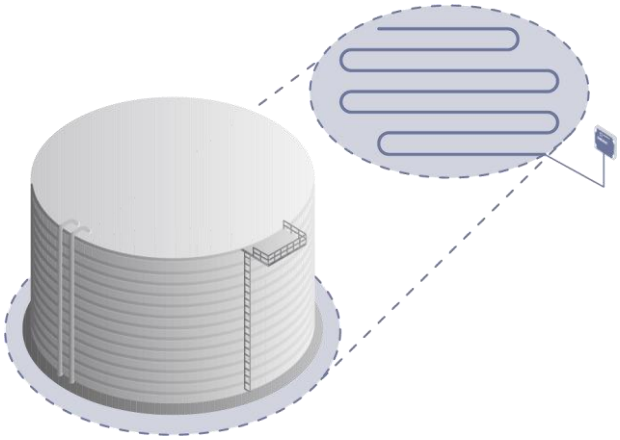

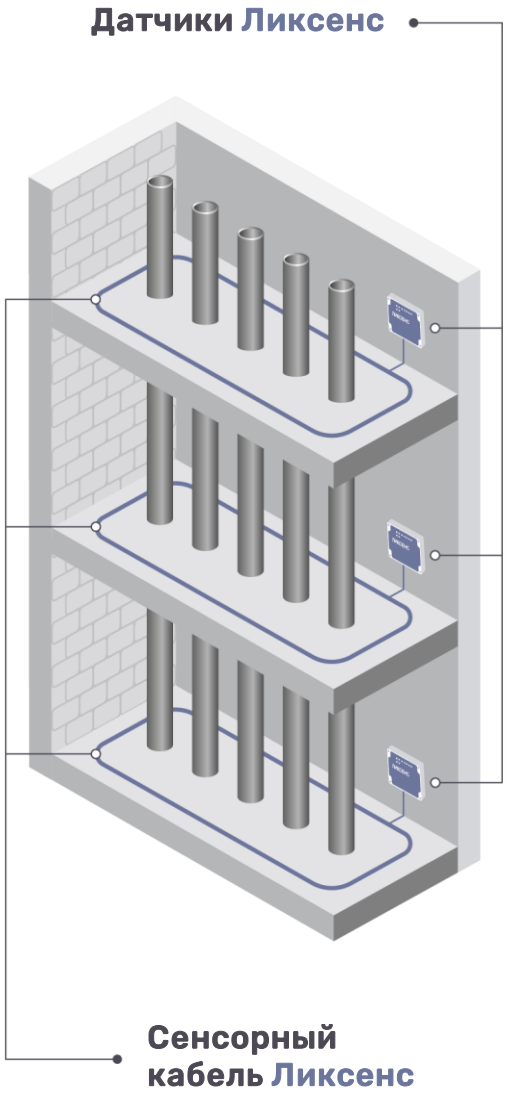

Датчик Ликсенс Д110

БЕСПРОВОДНОЙ

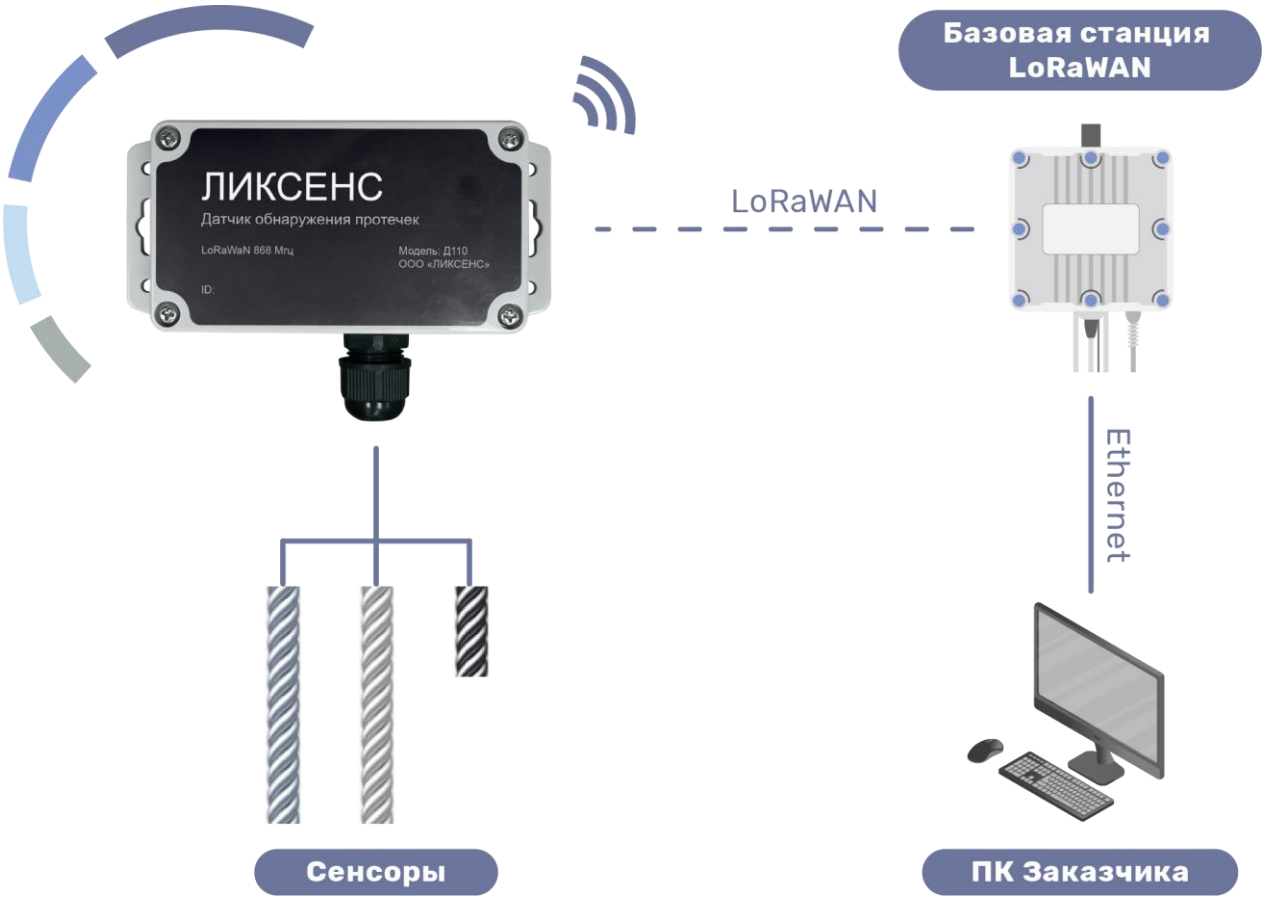

Технические характеристики

Время регистрации протечки	**10– 60 секунд**
Количество подключаемых каналов	**4 канала измерения**
Типы подключаемых сенсоров	**вода/пар, кислоты, углеводороды**
Время работы от батареи	**до 3 лет (настраиваемый параметр)**
Канал связи	**LoRaWAN**
Дальность связи	**до 5 км**
ПО для настройки	**конфигуратор ЛИКСЕНС Д110**
Степень защиты IP	**IP 66**
Комплектация	**датчик, элемент питания, паспорт**

Датчик Ликсенс Д140

ПРОВОДНОЙ

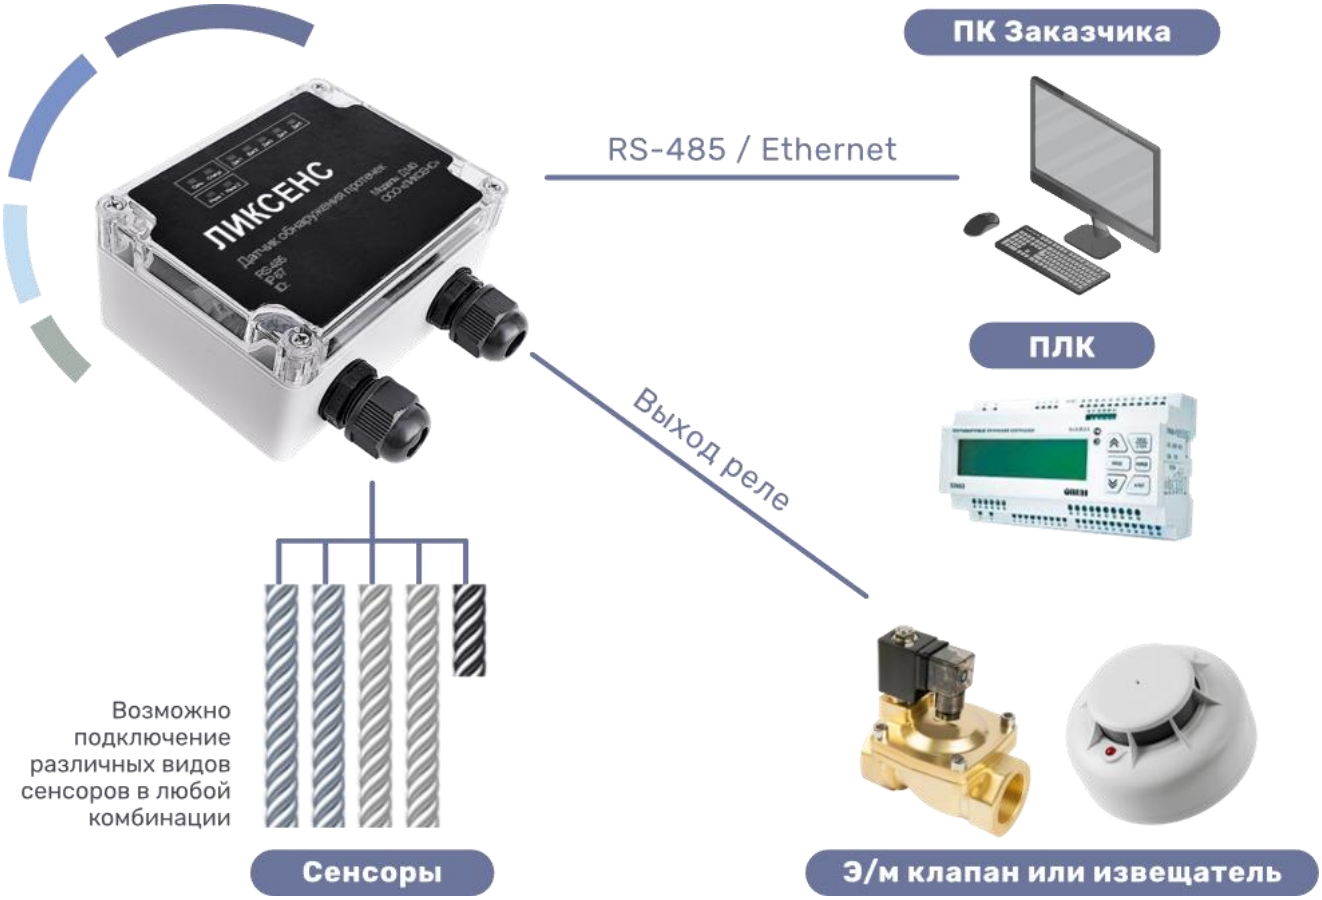

Технические характеристики

Время регистрации протечки	**2 – 60 секунд**
Количество подключаемых каналов	**5 каналов измерения**
Типы подключаемых сенсоров	**вода/пар, кислоты, углеводороды**
Электромагнитное реле	**2 шт. (250В, 10А)**
Работа реле	**срабатывание по условию**
Питание	**12 – 24 В (постоянный ток)**
Интерфейс	**RS 485**
Протокол	**ModBus RTU**
ПО для настройки	**конфигуратор ЛИКСЕНС Д140**
Степень защиты IP	**IP 67**
Комплектация	**датчик, паспорт**

Сенсорные кабели
Ликсенс

ЛИКСЕНС СТУ1

Технические характеристики

Чувствительность .... **бензин, дизель, нефтепродукты**

Время регистрации ..... **от 10 до 180 с**

Длина ..... **10 - 100 см**

Температура эксплуатации..... **- 20 °С до 110 °С**

ЛИКСЕНС СВК11

Технические характеристики

Чувствительность ..... **вода, пар, растворы кислот**

Время регистрации ..... **от 2 до 20 с**

Длина ..... **от 10 см до 200 м**

Температура эксплуатации..... **- 30 °С до 130 °С**

* Внешний вид сенсоров
может отличаться
от представленных образцов

Стоимость оборудования

Наименование продукции		Рекомендованная розничная цена (РУБ.) в том числе НДС 22%
Датчик протечки ЛИКСЕНС Д110	1 шт.	11 566,00
Датчик протечки ЛИКСЕНС Д140	1 шт.	10 209,00
Сенсорный кабель ЛИКСЕНС СВК11	1 м	1 181,00
Сенсорный кабель ЛИКСЕНС СТУ1	0,1 м	50 000,00

Срок поставки:
от 1 дня
(при наличии на складе)
до 6 недель
(в зависимости от объема)

Гарантия:
12 месяцев

Сертификаты и разрешительная документация:

- Декларация ТР ТС 004/2011
- Декларация ТР ТС 020/2011
- Сертификат соответствия
- «ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»
- «ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»

leaksense.ru

Производитель: ООО «Ликсенс»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Лодыгина, д. 3

+7 (951) 343-06-76, +7 (929) 747-30-63

zakaz@leaksense.ru